Heatleader ERR-2000

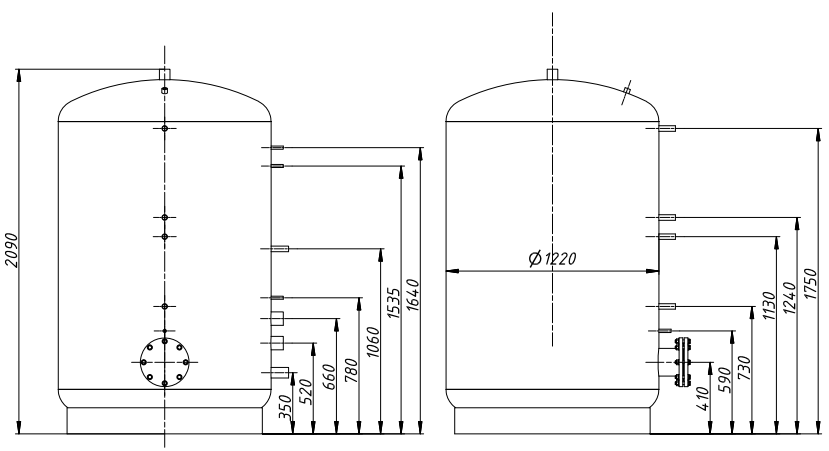

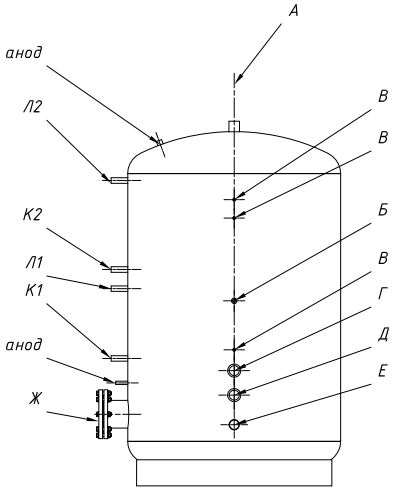

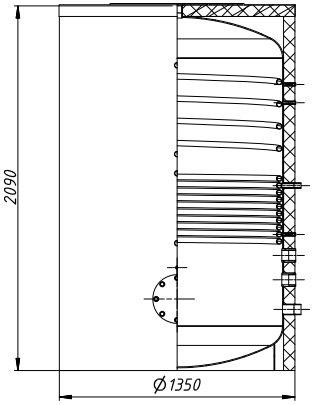

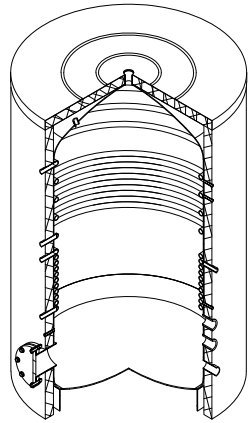

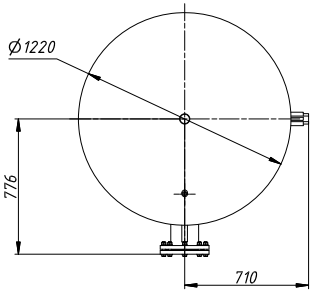

Параметры	
Наимнеование	Значение
Рабочее давление, МПа не более	0,6
Расчетное давление, МПа	0,6
Пробное давление при гидроиспытании, МПа	0,9
Температура входа в водонагреватель мин, С	5
Температура на выходе водонагревателя, С	95 для AISI, 80 для эмалированных
Состав рабочей среды	Подготовленная сетевая вода
Плотность рабочей среды	1000
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	не регламентируется
Тип водонагревателя	вертикальный
Номинальная вместимость, литр	2000
Рабочий объем, литр	2000
Условия эксплуатации	помещение
Расчетный срок службы, лет	10
Материал водонагревателя	Ст3/AISI 304

Назначение патрубков			
Обозначение	Назначение	Условный проход Dn, мм	Условное давление, МПа
А	Выход воды	G2"	0,6
Б	Руциркуляция	G1"	0,6
В	Глухая гильза под датчик температуры	M12x1,5	0,6
Г	Отвод для установки ТЭНа	G2"	0,6
Д	Отвод для установки ТЭНа	G2"	0,6
Е	Вход воды	G2"	0,6
Ж	Ревизионный фланец	Ду160	0,6
И	Гильза под термометр	M12x1,5	0,6
К1	Вход теплообменника №1	G1"	0,6
К2	Вход теплообменника №2	G1"	0,6
Л1	Выход теплообменника №1	G1"	0,6
Л2	Выход теплообменника №2	G1"	0,6

Heatleader ERR-2000

Водонагреватель с двумя змеевиками объемом 2000 л

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				01.08.2020
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1 : 20
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А4х3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.