Heatleader ERR 3000

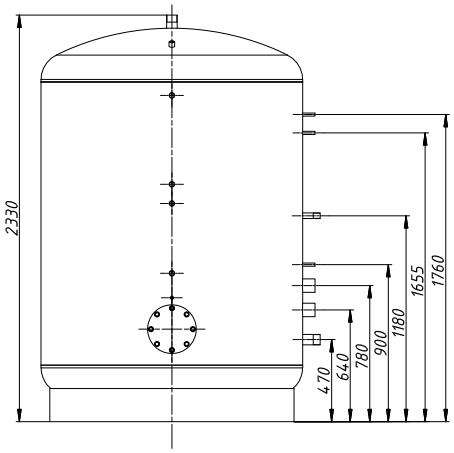

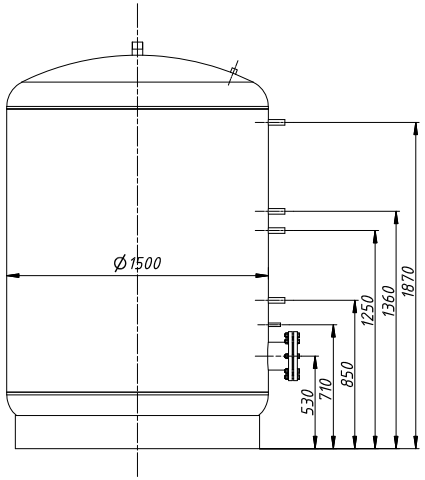

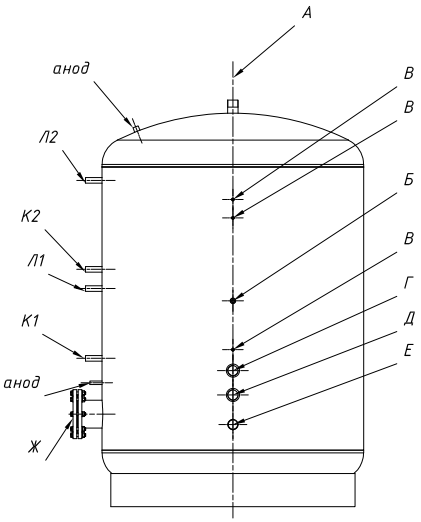

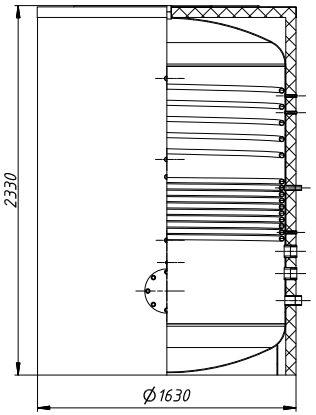

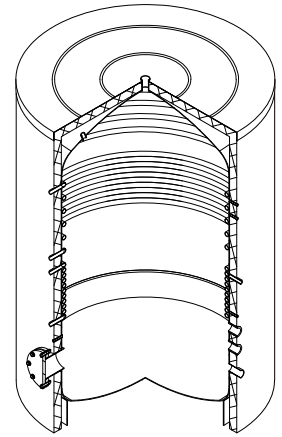

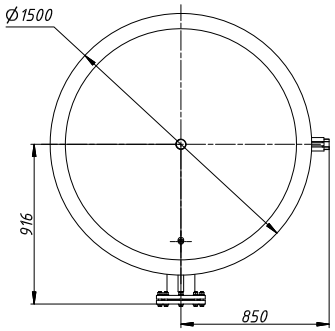

Параметры	
Наимнеование	Значение
Рабочее давление, МПа не более	0,6
Расчетное давление, МПа	0,6
Пробное давление при гидроиспытании, МПа	0,9
Температура входа в водонагреватель мин, С	5
Температура на выходе водонагревателя, С	95 для AISI, 80 для эмалированных
Состав рабочей среды	Подготовленная сетевая вода
Плотность рабочей среды	1000
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	не регламентируется
Тип водонагревателя	вертикальный
Номинальная вместимость, литр	3000
Рабочий объем, литр	3000
Условия эксплуатации	помещение
Расчетный срок службы, лет	10
Материал водонагревателя	Ст3

Назначение патрубков			
Обозначение	Назначение	Условный проход Dn, мм	Условное давление, МПа
А	Выход воды	G2"	0,6
Б	Руциркуляция	G1"	0,6
В	Глухая гильза под датчик температуры	M12x1,5	0,6
Г	Отвод для установки ТЭНа	G2"	0,6
Д	Отвод для установки ТЭНа	G2"	0,6
Е	Вход воды	G2"	0,6
Ж	Ревизионный фланец	Ду160	0,6
И	Гильза под термометр	M12x1,5	0,6
К1	Вход теплообменника №1	G1"	0,6
К2	Вход теплообменника №2	G1"	0,6
Л1	Выход теплообменника №1	G1"	0,6
Л2	Выход теплообменника №2	G1"	0,6

Heatleader ERR 3000

Водонагреватель с двумя змеевиками объемом 3000 л

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				01.08.2020
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:20
Лист	Листов	1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4х3