Heatleader ERR 5000-2

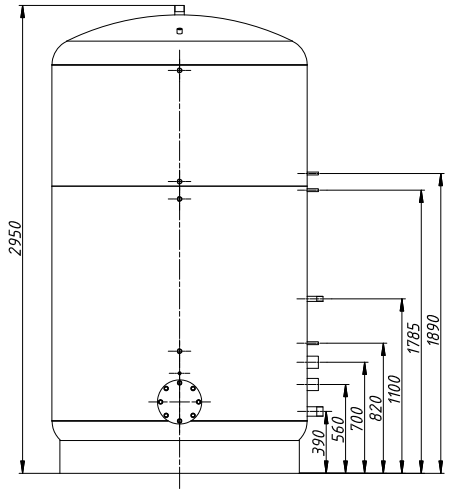


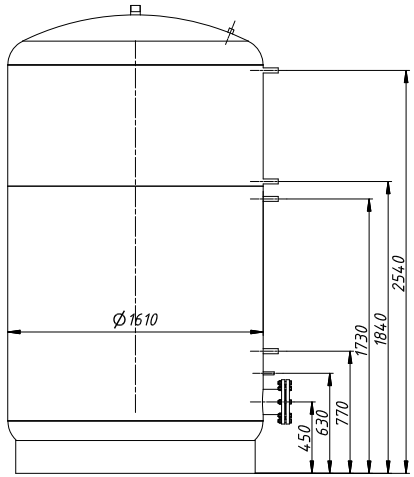


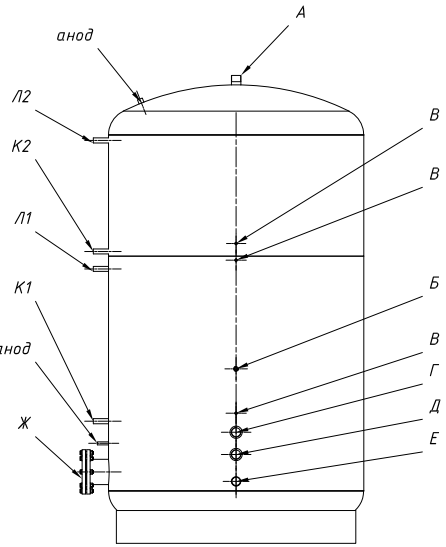


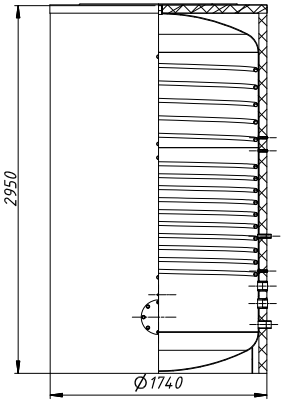


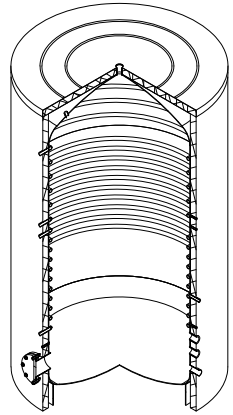

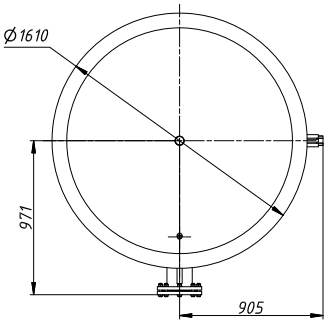


| Параметры | |
|---|---|
| Наимнеование | Значение |
| Рабочее давление, МПа не более | 0,6 |
| Расчетное давление, МПа | 0,6 |
| Пробное давление при гидроиспытании, МПа | 0,9 |
| Температура входа в водонагреватель мин, С | 5 |
| Температура на выходе водонагревателя, С | 95 для AISI, 80 для эмалированных |
| Состав рабочей среды | Подготовленная сетевая вода |
| Плотность рабочей среды | 1000 |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | не регламентируется |
| Тип водонагревателя | вертикальный |
| Номинальная вместимость, литр | 5000 |
| Рабочий объем, литр | 5000 |
| Условия эксплуатации | помещение |
| Расчетный срок службы, лет | 10 |
| Материал водонагревателя | AISI 304 |

| Назначение патрубков | | | |
|---|---|---|---|
| Обозначение | Назначение | Условный проход Dn, мм | Условное давление, МПа |
| А | Выход воды | G2" | 0,6 |
| Б | Руциркуляция | G1" | 0,6 |
| В | Глухая гильза под датчик температуры | M12x1,5 | 0,6 |
| Г | Отвод для установки ТЭНа | G2" | 0,6 |
| Д | Отвод для установки ТЭНа | G2" | 0,6 |
| Е | Вход воды | G2" | 0,6 |
| Ж | Ревизионный фланец | Ду160 | 0,6 |
| И | Гильза под термометр | M12x1,5 | 0,6 |
| К1 | Вход теплообменника №1 | G1" | 0,6 |
| К2 | Вход теплообменника №2 | G1" | 0,6 |
| Л1 | Выход теплообменника №1 | G1" | 0,6 |
| Л2 | Выход теплообменника №2 | G1" | 0,6 |

Heatleader ERR 5000-2

Водонагреватель с двумя змеевиками объемом 5000 л

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | 01.08.2020 |
| Пров. | | | | |
| Т. контр. | | | | |
| Нач.отд. | | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | 1:22 |
| Лист | Листов | 1 |

Копировал

Формат А4х3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.